

## Kinderopvang, bedgebied en bewakingsomvang BMI

Advies 2311

**Trefwoorden:** Bouwbesluit 2012, kinderopvang, nieuwbouw, compartimentering, rookmelders, brandmeldinstallatie (BMI)  
**Datum:** 26 oktober 2023  
**Status:** Definitief

*Dit advies is opgesteld voor deze specifieke casus en is niet algemeen geldend. Het is tot stand gekomen met de door partijen aangeleverde gegevens. Deze publieke versie is geanonimiseerd waardoor niet alle documenten waarop dit advies gebaseerd is, herkenbaar zijn weergegeven.*


## Beschrijving

In 2021 is een omgevingsvergunning voor het bouwen afgegeven voor een schoolgebouw in twee bouwlagen met daarop nog een dakopbouw. In het gebouw bevinden zich ook een kinderopvang voor kinderen vanaf twee jaar oud en een gymzaal met bijbehorende kleedkamers en toestellenberging op de verdieping.

Het gebouw is ingedeeld in verschillende brandcompartimenten. In het brandcompartiment waarin de kinderopvang is gelegen op de begane grond, bevindt zich op de verdieping een gymzaal en daarboven nog een technische ruimte in de dakopbouw. Die is met een vlizotrap bereikbaar. Uit de aangeleverde gegevens is niet op te maken of de begane grond op meer of minder dan 1,5 m boven het meetniveau is gelegen. Volgens het bevoegd gezag ligt het peilniveau van de begane grond op meetniveau.

In figuur 1 hieronder is de plattegrond van de begane grond weergegeven. Met gekleurde vlakken is aangegeven welke gebruiksoppervlaktes bedoeld zijn voor welk gebruik.

1 / 8

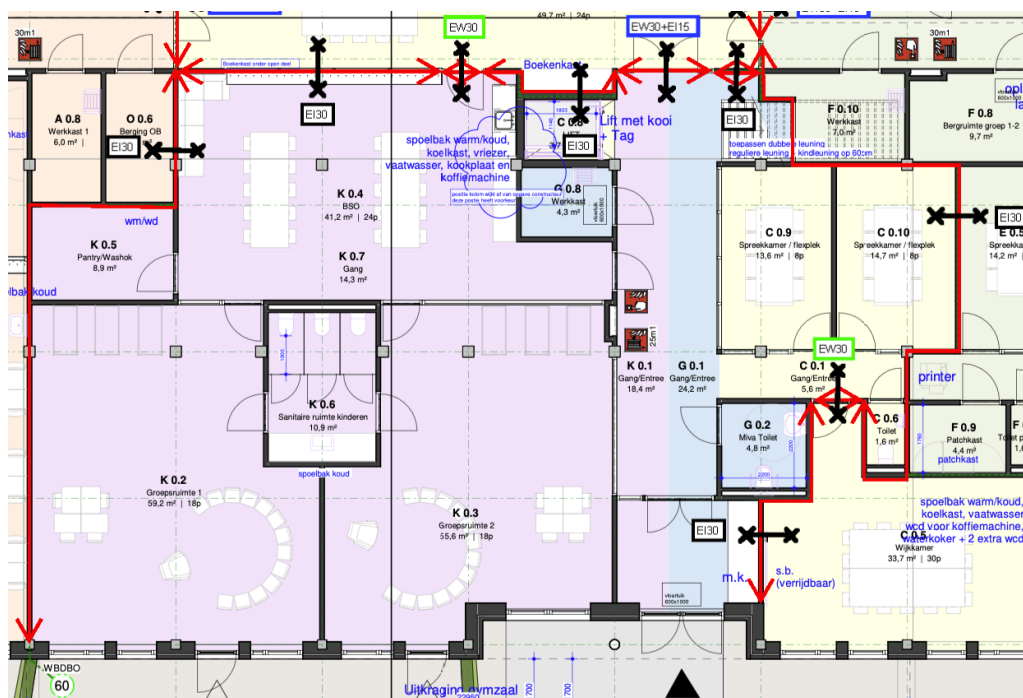

Figuur 1 Begane grond van het brandcompartiment waarin zich de kinderopvang bevindt (paarse vlak). De begrenzing van het betreffende brandcompartiment is met een rode lijn aangegeven.



## ***Kinderopvang, bedgebied en bewakingsomvang BMI***

**Advies 2311**

Van de begane grond van het betreffende brandcompartiment, zijn de spreekkamers en de wijkkamer niet toebebeeld aan het gedeelte voor kinderopvang (gele vlak in figuur 1). De helft van de gemeenschappelijke ontsluitingsgang is toebedeeld aan de gymzaal (blauwe vlak in figuur 1) en de andere helft is toebedeeld aan de kinderopvang (paarse vlak in figuur 1). Het paarse vlak in figuur 1 is het totale gedeelte dat als kinderopvang is bedoeld. Volgens de aanvullend aan de ATGB aangeleverde tekening van gebruiksoppervlaktes, heeft dit een gebruiksoppervlakte van 224 m<sup>2</sup> en is daar aangeduid met de naam van de kinderopvangorganisatie. Er is geen gebruiksfunctie bij vermeld. Volgens het bevoegd gezag is de gebruiksoppervlakte voor de kinderopvang circa 195 m<sup>2</sup>.

De totale gebruiksoppervlakte van het brandcompartiment bedraagt 871 m<sup>2</sup>. Hiervan is, volgens de aanvrager van het advies, minder dan 200 m<sup>2</sup> toebedeeld voor gebruik als bijeenkomstfunctie voor de opvang van kinderen jonger dan 4 jaar. Dit komt niet overeen met de suggestie van de gebruiksoppervlakte die aanvullend aan de ATGB is verstrekt waarin in de plattegronden 224 m<sup>2</sup> is vermeld voor de kinderopvangorganisatie.

De toegang van de kinderopvang ligt direct aan de straat en in de beide groepsruimten langs de gevel is een directe deur naar buiten opgenomen. De brandwerende begrenzings van het brandcompartiment naar de omliggende brandcompartimenten zijn in figuur 1 weergegeven in rood. Via de trap (rechtsboven) wordt de gymzaal op de verdieping bereikt.

De kinderopvang is voor de bouw vergund als een kinderopvang zonder bedgebied. De kinderopvang is voorzien van een brandmeldinstallatie (BMI) met niet-automatische bewaking (handbrandmelders).

Rond het middaguur rusten de kinderen op stretchers in de groepsruimten. Daarbij vallen ze soms in slaap. Het bevoegd gezag ziet het rusten op een stretcher als slapen in een bedruimte, waardoor de ruimte als bedgebied dient te worden aangemerkt. Hierdoor dient dit gedeelte, naar het oordeel van het bevoegd gezag, te zijn uitgevoerd als een beschermd brandcompartiment van ten hoogste 200 m<sup>2</sup> en moet een BMI met volledige bewaking (automatische melders) aanwezig zijn.

2 / 8

## **Adviesvraag**

1. Kinderen in een kinderopvang rusten rond het middaguur op stretchers in een groepsruimte. Daarbij vallen ze soms in slaap. Is in dit geval sprake van een bedgebied?
2. De omvang van een bijeenkomstfunctie voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar is kleiner dan 200 m<sup>2</sup> en ligt in een brandcompartiment (met andere gebruiksfuncties) die dat groter is dan 200 m<sup>2</sup>. Het brandcompartiment dient, met het oog op de andere gebruiksfuncties, voorzien te worden van een BMI met niet-automatische bewaking. Moet dit brandcompartiment nu voorzien worden van een BMI met volledige bewaking, doordat de omvang van het brandcompartiment waarin de kinderopvang zich bevindt groter is dan 200 m<sup>2</sup>?





## ***Kinderopvang, bedgebied en bewakingsomvang BMI***

*Advies 2311*

### **Standpunt belanghebbende**

1. Een bedgebied wordt in artikel 1.1 van het Bouwbesluit gedefinieerd als een “verblijfsgebied met een of meer bedruimten” en een bedruimte wordt gedefinieerd als een “verblijfsruimte bestemd voor een of meer bedden bestemd voor slapen of voor het verblijf van aan bed gebonden patiënten”. In de toelichting van dit artikel staat aanvullend de volgende tekst opgenomen:

*“Met de nieuwe definitie van bedruimte, ..., wordt expliciet tot uitdrukking gebracht dat het bij een bedruimte niet gaat om bijvoorbeeld een ruimte voor de opslag van bedden en ook niet om een ruimte met een rustbed voor een middagslaapje, of een behandel- of operatieruimte in een ziekenhuis. Een bedruimte betreft louter een ruimte met een of meer bedden waarin kan worden geslapen, zoals een slaapruijnte in een crèche, een hotelkamer of een verpleegruimte in een ziekenhuis.”*

Conform deze omschrijving zijn de ruimten van de kinderopvang waarin kinderen rusten rond het middaguur op stretchers in de groepsruimte geen bedgebied.

2. De noodzaak van een BMI met volledige bewaking, conform Afdeling 6.5 uit het Bouwbesluit, dienen de overige bijeenkomstfunctie, onderwijsfunctie en sportfunctie, die zich samen met het brandcompartiment van de kinderopvang bevinden, voorzien te worden van een BMI met niet-automatische bewaking. Voor de kinderopvang geldt vanuit het Bouwbesluit het volgende: Bij kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar geldt dat er volledige bewaking aanwezig moet zijn wanneer er wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
  - De gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie of de totale gebruiksoppervlakte aan gebruiksfuncties van dezelfde soort in het gebouw voor zover die gebruiksfuncties op eenzelfde vluchtroute zijn aangewezen is groter dan 200 m<sup>2</sup> of;
  - De hoogste vloer van de gebruiksfunctie ligt hoger dan 1,5 meter.

3 / 8

Hieruit volgt dat de omvang van het brandcompartiment geen rol speelt, maar alleen de omvang van de gebruiksfunctie. De omvang van de kinderopvang is in dit geval kleiner dan 200 m<sup>2</sup>, dus is er geen volledige bewaking nodig.

Om deze reden dient het hele brandcompartiment te worden voorzien van een BMI met niet-automatische bewaking. Aanvullend dienen, conform Artikel 6.21 lid 4 uit het Bouwbesluit, de verblijfsruimten van de kinderopvang en een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert tussen de uitgang van deze verblijfsruimten en de uitgang van het gebouw, voorzien te worden van een of meer rookmelders die voldoen aan de primaire inrichtingseisen als bedoeld in NEN 2555.

### **Standpunt bevoegd gezag**

Vanuit het Bouwbesluit geldt voor een bijeenkomstfunctie voor kinderen jonger dan 4 jaar:

- indien groter dan 200 m<sup>2</sup> is een volledige bewakingsomvang vereist. Projectering van deze melders is dan conform de NEN 2535.
- Ligt de gebruiksfunctie hoger dan 1,5 m boven het meetniveau, dan geldt eveneens een volledige bewakingsomvang conform NEN 2535, met een directe doormelding en gecertificeerd.





## ***Kinderopvang, bedgebied en bewakingsomvang BMI***

**Advies 2311**

De projectering conform NEN 2555 (woningnorm) is alleen mogelijk als de gebruiksfunctie kleiner is dan de gestelde 200 m<sup>2</sup> en lager ligt dan de 1,5 m vanaf het meetniveau.

In dit geval is de gebruiksfunctie 'kinderopvang' circa 195 m<sup>2</sup> groot en gelegen op peil = 0. De norm volgend, zou dit dan betekenen dat er hier rookmelders geprojecteerd moeten worden conform de NEN 2555 en dat deze dan doorgeschakeld moeten worden. Het doorkoppelen betekent dan dat als er één melder in alarm gaat, de overige melders ook het alarmsignaal gaan geven. Echter, in deze situatie ligt de gebruiksfunctie in een groter brandcompartiment. Voor het compartiment gelden dan eisen van de zwaarstwegende gebruiksfunctie. Dit is de kinderopvang. Hierdoor is de totale oppervlakte dus groter dan 200 m<sup>2</sup> en zal het gebied een volledige bewakingsomvang moeten krijgen zonder doormelding. Met de NEN 2535-installatie vervalt dan ook de eis voor het doorkoppelen (zoals in de NEN 2555). De rookmelders staan nu eenmaal in een lus, conform de NEN 2535.

De Helpdesk Bouwregelgeving hebben wij de volgende vraag voorgelegd: *“een kinderopvang voor peuteronderwijs (2-4 jaar) laat kinderen in een groep van 12 tot 13 kinderen, onder toezicht van één begeleider, rusten in een ruimte op een stretcher. Dit gebeurt dagelijks voor een tijdsduur van 1 tot 1,5 uur. Is dit slapen in een bedgebied dat niet groter mag zijn dan 200 m<sup>2</sup>?”*

Antwoord Helpdesk Bouwregelgeving luidt als volgt:

*“Volgens artikel 1b van de Woningwet moet een nieuw te bouwen bouwwerk voldoen aan de nieuwbouwvoorschriften van het Bouwbesluit 2012, of de omgevingsvergunning voor het bouwen als deze vergunning nadrukkelijk van deze voorschriften afwijkt.”*

Uit het eerste lid van artikel 2.93 van het besluit volgt dat een beschermd subbrandcompartiment van een bijeenkomstfunctie voor kinderopvang met bedgebied niet groter mag zijn dan 200 m<sup>2</sup>. Uit het vijfde lid van artikel 2.92 volgt dat een bedgebied van de kinderopvang in een beschermd subbrandcompartiment moet liggen. Uit deze bepalingen, in samenhang gelezen, trekken wij de conclusie dat een bedgebied van een kinderopvang niet groter kan zijn dan 200 m<sup>2</sup>, zonder in strijd te komen met de nieuwbouwvoorschriften. Echter, artikel 1.3 geeft de mogelijkheid om van de voorschriften af te wijken middels een zogenoemde gelijkwaardige oplossing. Die afwijking moet echter in de omgevingsvergunning voor het bouwen zijn vastgelegd.

4 / 8

## **Uitgangspunten**

**Het advies is gebaseerd op de volgende documenten:**

1. Adviesaanvraag van 2 augustus 2023;
2. Rapport 'Brandveiligheidsconcept t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning' van 5 november 2021, met kenmerk ISN2101R002 door de brandveiligheidsadviseur, met daarin opgenomen de plattegronden;
3. Mail van Veiligheidsregio, van 20 juni 2023 aan gemeente;
4. Mail van Veiligheidsregio, van 25 juli 2023 aan gemeente.





## **Inhoudelijke beschouwing adviesvraag**

De adviescommissie heeft bij de behandeling van de adviesvraag het volgende overwogen:

In de vraagstelling onderscheidt de ATGB twee aspecten: het aspect bedgebied en het aspect brandmeldinstallatie. Deze zijn hieronder afzonderlijk uitgewerkt. Vanwege de betekenis voor de praktijk is een paragraaf over de procedure toegevoegd.

### **Bedgebied**

- Volgens de adviesaanvraag is in 2021 een omgevingsvergunning voor het bouwen verleend voor o.a. het realiseren van een kinderopvang zonder bedgebied. De bijeenkomstfunctie voor kinderopvang heeft volgens de adviesaanvraag een gebruiksoppervlakte van minder dan 200 m<sup>2</sup> en maakt onderdeel uit van een groter brandcompartiment van 871 m<sup>2</sup>.
- Tijdens de procedure van de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruik is gebleken dat kinderen in de kinderopvang rond het middaguur op stretchers in een groepsruimte rusten en dat ze daarbij soms in slaap vallen. De vraag is of er, als gevolg hiervan, sprake is van een 'bedgebied'.
- De definities van 'bedgebied' en 'bedruimte' in artikel 1.1 eerste lid van het Bouwbesluit 2012 luiden als volgt:

***bedruimte:** verblijfsruimte bestemd voor een of meer bedden bestemd voor slapen of voor het verblijf van aan bed gebonden patiënten in die ruimte;*

***bedgebied:** verblijfsgebied met een of meer bedruimten;*

5 / 8

- Een stretcher is een veldbed. Het Bouwbesluit 2012 maakt in de definitie voor 'bedgebied' geen onderscheid tussen veldbedden en andere bedden, dus ook niet bij een stretcher. Of het bed een kinderbed, een veldbed, een hangmat, een stretcher, een gedeelte van een vloer of een andere voorziening voor het slapen is, doet, naar het oordeel van de ATGB, niet ter zake. Dit wordt ondersteund door het feit dat het voorschrift van het negende lid van artikel 6.20 niet is verbonden aan het aantal bedden maar aan het aantal 'opstelplaatsen voor bedden voor kinderen'.
- Bouwbesluit 2012 maakt in de artikeltekst geen onderscheid tussen verschillende vormen van slapen, dus ook niet tussen een middagslaapje en andere vormen van slapen. In de context van (beschermd) subbrandcompartimentering zegt de artikelsgewijze toelichting daarover het volgende:

*"In een subbrandcompartiment is men enige tijd beschermd tegen een brand die elders in het brandcompartiment is ontstaan. Dit is vooral ook van belang voor mensen die slapen of die niet zelfstandig kunnen vluchten, zoals zeer kleine kinderen, bedgebonden patiënten of gedetineerden. In dergelijke gevallen is ten slotte meer tijd nodig om iedereen in veiligheid te brengen."*

- Uit het volgende onderdeel van de artikelsgewijze toelichting bij de definitie van het begrip 'bijeenkomstfunctie voor kinderopvang' (artikel 1.1, eerste lid), leidt de ATGB af dat de wetgever heeft beoogd dat een kinderopvang voor kinderen onder de vier jaar in de regel een slaapgelegenheid heeft:

*"Deze begripsbepaling is opgenomen om de bijeenkomstfunctie voor kinderopvang te kunnen onderscheiden van andere bijeenkomstfuncties. Onder de bijeenkomstfunctie voor kinderopvang vallen dagopvang met slaapgelegenheid voor kinderen tot 4 jaar, de buitenschoolse opvang en de 24-uurs opvang."*





## ***Kinderopvang, bedgebied en bewakingsomvang BMI***

**Advies 2311**

En:

*"Onder kinderopvang met bedgebied wordt zowel kinderopvang voor kinderen tot 4 jaar als 24-uurs opvang, ongeacht de leeftijd, begrepen."*

- Op grond van het door de aanvrager aangegeven gebruik (stretchers voor de kinderen waarop ze rusten en soms in slaap vallen) in combinatie met hetgeen de wetgever hierover heeft aangegeven (zie hierboven), is de ATGB van oordeel dat hier sprake is van een bijeenkomstfunctie met bedgebied.
- Dit betekent dat, indien er in een ruimte op enig moment een of meer stretchers aanwezig zijn en indien op die stretchers door een of meer kinderen wordt geslapen, die ruimte vanwege dat feitelijke gebruik, automatisch een ruimte met opstelplaatsen voor bedden is en daarmee ook een bedruimte die in een bedgebied moet liggen.
- De toelichting van Bouwbesluit 2012 op de definitie van "bedruimte" waarin wordt gesteld dat het bij een bedruimte niet gaat om een ruimte met een rustbed voor een middagslaapje, is door de belanghebbende, naar het oordeel van de ATGB, niet correct geïnterpreteerd. De belanghebbende is daarbij namelijk voorbijgegaan aan de volgende volzin uit dezelfde toelichting:

*"Een bedruimte betreft louter een ruimte met een of meer bedden waarin kan worden geslapen zoals een slaapruiimte in een crèche, een hotelkamer of een verpleegruimte in een ziekenhuis",  
Daarbij is verondersteld dat elke kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar een slaapruiimte heeft en in die ruimte op zichzelf zijn aangewezen.*

## **Brandmeldinstallatie**

6 / 8

- Volgens artikel 6.20, eerste lid, zijn niet de omvang van het brandcompartiment, maar de gebruiksoppervlakte van de bijeenkomstfunctie voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar en de hoogte van de hoogste vloer daarvan, maatgevend voor eisen inzake de aanwezigheid van een brandmeldinstallatie en de omvang van de bewaking, de doormeldingsverplichting en de certificatieplicht van de brandmeldinstallatie.
- Volgens artikel 6.20 eerste lid, in combinatie met bijlage 1 van het Bouwbesluit 2012 is bij een kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar met een gebruiksoppervlakte van meer dan 200 m<sup>2</sup> een brandmeldinstallatie (BMI) met volledige bewaking vereist. Indien het peilniveau van de vloer boven de 1,5 m ten opzichte van het meetniveau is gelegen, dient de vereiste brandmeldinstallatie ook van doormelding te worden voorzien en van een geldig inspectiecertificaat conform artikel 6.20 zesde lid van het Bouwbesluit 2012.
- Op basis van artikel 6.20, tweede lid, moet het brandcompartiment waarin deze bijeenkomstfunctie voor kinderopvang ligt ook worden voorzien van volledige bewaking.
- Als de gebruiksoppervlakte van de bijeenkomstfunctie voor kinderopvang kleiner dan 200 m<sup>2</sup> is, is geen brandmeldinstallatie met volledige bewaking vereist en kan, volgens artikel 6.21, vierde lid van Bouwbesluit 2012, volstaan worden met rookmelders die voldoen aan de primaire inrichtingseisen van NEN 2555.





## ***Kinderopvang, bedgebied en bewakingsomvang BMI***

*Advies 2311*

### **Procedure**

Met betrekking tot de verleende omgevingsvergunning (zonder bedgebied) en de praktijkgevolgen voor de kinderopvang merkt de ATGB, in relatie tot het feitelijk gebruik (mèt bedgebied), op:

- Volgens artikel 2.2, derde lid, sub a. van de Ministeriële regeling omgevingsrecht moeten de indieningsbescheiden voor een omgevingsvergunning voor het bouwen onder meer omvatten een aanduiding van gebruiksfunctie, verblijfsgebieden, verblijfsruimten en de afmetingen en de bezetting van alle ruimten inclusief totaaloppervlakten per gebruiksfunctie.
- Als het feitelijk gebruik van een bouwwerk (mèt bedgebied) afwijkt van het in de aanvraag om omgevingsvergunning aangegeven gebruik (zonder bedgebied), biedt dat grond voor handhavend optreden vanwege het afwijkende gebruik, danwel vanwege het feit dat de vergunning kennelijk op basis van onjuiste informatie is verstrekt. Dit betekent dat het gedeelte van het gebouw dat niet als bedgebied is aangemerkt, niet in gebruik kan worden genomen als bedgebied.
- Om het gedeelte van het gebouw toch als bedgebied in gebruik te kunnen nemen, dient de functie van dat gedeelte te worden gewijzigd van 'niet-bedgebied' in 'bedgebied'. Voor een functiewijziging zonder dat een verbouwing plaatsvindt geldt het niveau 'bestaande bouw' van Bouwbesluit 2012. Er geldt voor een bestaande bijeenkomstfunctie voor kinderopvang met bedgebied géén verplichting om het bestaande brandcompartiment nader in te delen in kleinere (beschermd) subbrandcompartimenten.
- Mocht het bevoegd gezag kunnen motiveren dat zij het niet nader indelen van het brandcompartiment in (beschermd) subbrandcompartimenten onvoldoende veilig vindt, dan kan het, met toepassing van artikel 13 van de Woningwet, een handhavingsbesluit nemen tot maximaal het niveau nieuwbouw van Bouwbesluit 2012. Volgens de nieuwbouwvoorschriften in artikel 2.93, vijfde lid, van Bouwbesluit 2012, moet een bedgebied van een bijeenkomstfunctie voor kinderopvang in een beschermd subbrandcompartiment liggen. Dit beschermde subbrandcompartiment mag volgens artikel 2.93, eerste lid, niet groter zijn dan 200 m<sup>2</sup>.

7 / 8





## ***Kinderopvang, bedgebied en bewakingsomvang BMI***

**Advies 2311**

### **Advies**

**Gelet op het voorgaande adviseert de ATGB in deze casus als volgt over de toepassing van de bouwvoorschriften:**

1. *Kinderen in een kinderopvang rusten rond het middaguur op stretchers in een groepsruimte. Daarbij vallen ze soms in slaap. Is in dit geval sprake van een bedgebied?*

Ja, dit gebied moet als bedgebied worden beschouwd, omdat een of meer ruimten in het gebied bestemd zijn voor een of meer bedden voor het slapen. Of kinderen in dat gebied wel of niet in slaap vallen, doet niet ter zake. Ook de vraag of het bed een kinderbed, een veldbed, een hangmat, een stretcher, een gedeelte van een vloer of een andere voorziening voor het slapen is doet, naar het oordeel van de ATGB, niet ter zake.

2. *De omvang van een bijeenkomstfunctie voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar is kleiner dan 200 m<sup>2</sup> en ligt in een brandcompartiment (met andere gebruiksfuncties) die groter is dan 200 m<sup>2</sup>. Het brandcompartiment dient, met het oog op de andere gebruiksfuncties, voorzien te worden van een BMI met niet-automatische bewaking. Moet dit brandcompartiment nu voorzien worden van een BMI met volledige bewaking, doordat de omvang van het brandcompartiment waarin de kinderopvang zich bevindt groter is dan 200 m<sup>2</sup>?*

Nee, niet de omvang van het brandcompartiment, maar de gebruiksoppervlakte van de bijeenkomstfunctie voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar en de hoogte van de hoogste vloer daarvan zijn maatgevend voor de eisen voor de aanwezigheid en de omvang van de bewaking, de doormeldingsverplichting en de certificatieplicht van de brandmeldinstallatie. Uit bijlage 1 bij artikel 6.20 van het Bouwbesluit 2012 volgt dat voor een bijeenkomstfunctie voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar met een gebruiksoppervlakte groter dan 200 m<sup>2</sup>, een brandmeldinstallatie met volledige bewaking verplicht is. Voor een bijeenkomstfunctie voor kinderen jonger dan 4 jaar met een gebruiksoppervlakte kleiner dan 200 m<sup>2</sup> kan volgens artikel 6.21, vierde lid, van Bouwbesluit 2012, volstaan worden met rookmelders die voldoen aan de primaire inrichtingseisen van NEN 2555.

8 / 8

**Overigens merkt de ATGB over deze casus nog het volgende op:**

Uit de aan de ATGB aangeleverde indieningstekeningen, waarvan niet duidelijk is of deze behoren bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik, blijkt dat 224 m<sup>2</sup> van de gebruiksoppervlakte is bestemd voor de kinderopvangorganisatie. Dit is aangegeven met een paars vlak in figuur 1. Hierbij is geen gebruiksfunctie vermeld. In de tekst van de adviesaanvraag zelf is aangegeven dat de kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar kleiner is dan 200 m<sup>2</sup>. Dit is echter niet naar de tekeningen te herleiden. Voor de bepaling of een brandmeldinstallatie met volledige bewaking verplicht is, moet duidelijk zijn welke gebruiksoppervlakte van het bouwwerk is aangemerkt als bijeenkomstfunctie voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar.

